


- X101: Netz/PWR
100-250V~ / 50-60Hz
- X102: 230V zum Netzteil 230V---->24V=
230V to switching power supply 230V---->24V=
- X103: Hauptschalter
main switch
- X201: Lüfter Verdampfer KS1
fan evaporator CP1
- X202: Aggregat KS1/ Heizung
refrigeration unit CP1/ heating

- X307: Magnetventil KS1
magnetic valve CP1
- X401: 24V vom Netzteil 230V-->24V=
24V from switching power supply 230V--> 24V=
- X601: Fühler Rückluft KS1
probe return air (from cold room) CP1

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
Nr.	Anmerkung	Datum	Name	gez.: 27.03.2018	STM			EKP-Eigengekühlt
				gepr.: 27.03.2018	STM	Zeichnungs-Nr.:		
				Norm:				

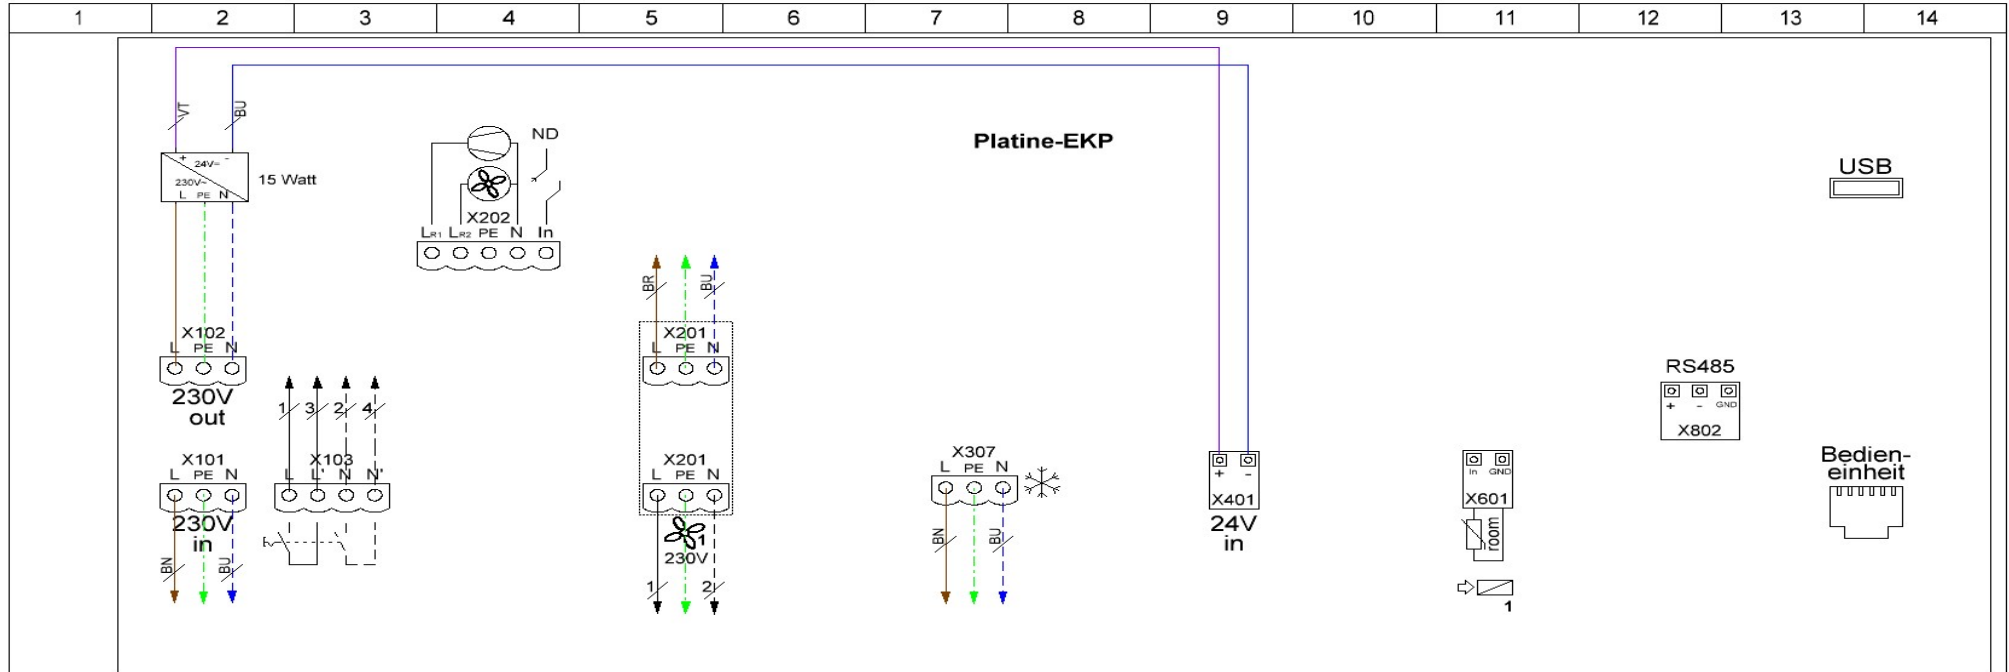

- X101: Netz/PWR
100-250V~ / 50-60Hz
- X102: 230V zum Netzteil 230V---->24V=
230V to switching power supply 230V---->24V=
- X103: Hauptschalter
main switch
- X201: Lüfter Verdampfer KS1
fan evaporator CP1
- X202: Aggregat KS1/ Heizung
refrigeration unit CP1/ heating

- X307: Magnetventil KS1
magnetic valve CP1
- X401: 24V vom Netzteil 2230V-->24V=
24V from switching power supply 230V--> 24V=
- X601: Fühler Rückluft KS1
probe return air (from cold room) CP1
- X802: RS485

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Nr.	Anmerkung	Datum	Name	gez.: 27.03.2018	STM	EKP-Zentralgekühlt	1/1
				gepr.: 27.03.2018	STM		
				Norm:			Zeichnungs-Nr.: